

примечание № 4

**Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта
N 80 от 24.05.2019г**

Основание: Заявление

Причина обращения: Присоединение к наружной водопроводной сети

Объект: с. Мельниково, ул. Коммунистическая, № 5, № 5а, разрешенное использование – магазины.

Кадастровый номер земельного участка № 5 - 70:16:0401002:1380; № 5а – 70:16:0401002:4609

Заказчик: МКУ «Администрация Шегарского района»

Срок действия условий на подключение: Три года

Точка подключения к централизованным канализационным системам (адрес, координаты):

1. к существующей водопроводной сети Д=50 мм (полиэтиленового исполнения) расположенной по ул. Коммунистическая.
2. врезку к участку под разрешенное использование – магазинов по ул. Коммунистическая, № 5, № 5а, выполнить диаметром согласно проекта от существующего водопроводного колодца № 62 расположенного на углу ул. Ленина-Коммунистическая.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: Установить индивидуальный прибор учета холодной воды согласно технических требований, заключить договор на пользование водой с МКП «Комфорт».

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы: 1,5 АТМ (0,15 Мпа).

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): Постоянный

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): Согласно паспорта

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения: -----

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер: Используется для бытовых нужд.

Примечание:

Подключение к действующей водопроводной сети без представителя водоснабжающей организации будет считаться самовольной врезкой.

Организация водопроводного хозяйства
МКП «Комфорт»


Директор _____ М.А. Кутчер



Заказчик

" " _____ 20__ г.

Выкопировка из плана с. Мельниково
М 1:1000

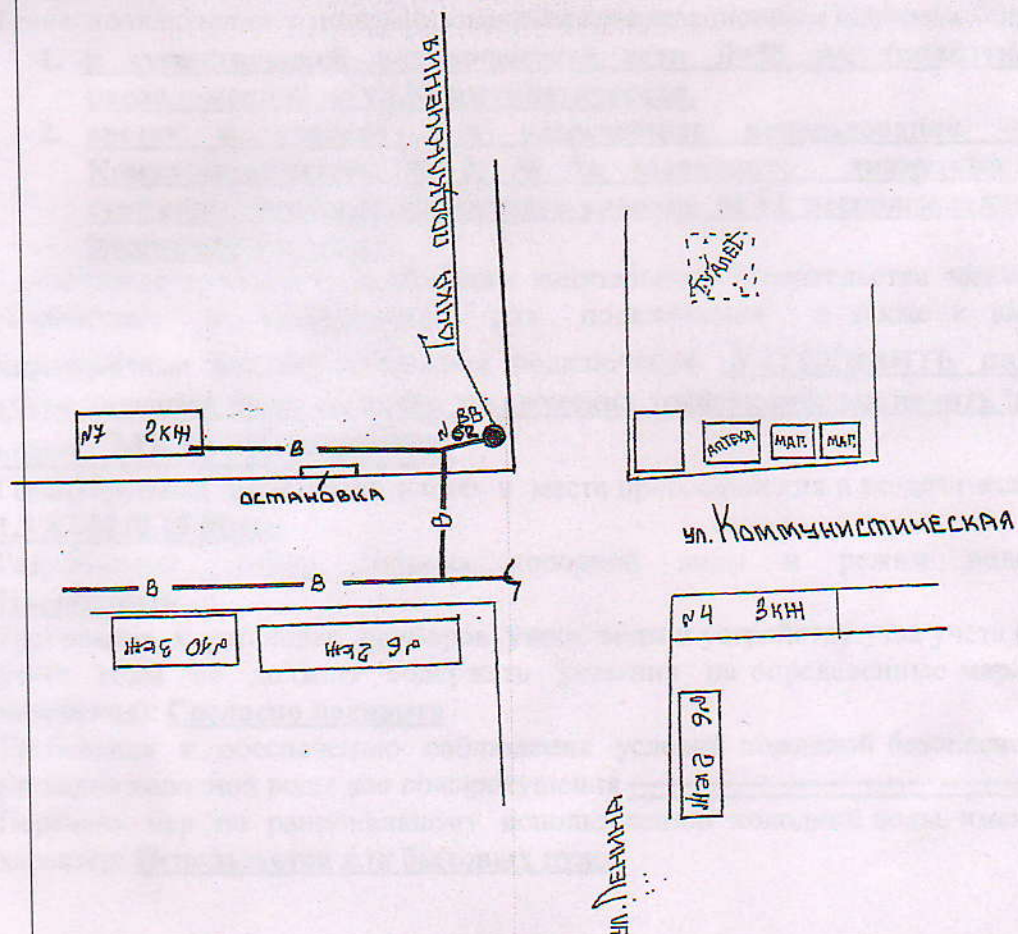

--- В --- Существующая водопроводная система

--- ●^{ВК} --- Существующий водопроводный колодец (точка подключения)

Выполнила:

А.И. Круглик

А.И. Круглик